


Спецификация на дополнительные элементы для ПБ5

Марка	Поз	Сечение	Длина, мм	Кол., шт.		Масса, кг			Марка стали	Примечание
				т	н	1 дет.	Всех	Марки		
ПБ8	1	-16 x 220	880	8		24,32	194,56		C245	
	2	-22 x 720	1600	4		198,96	795,84		C255-C245	
	3	-16 x 150	946	26		17,8	464,8		C255-C245	
								1455,22		
Итоговый вес изготовленный ПБ8								8913,42		

Двутавровая балка сварная по ТУ 5261-001-86644729-2009
 1. Сварка по ГОСТ 14771-76* полуавтоматическая в среде защитного газа по ГОСТ 10157-79 сварочной проволокой СВ08Г2С по ГОСТ 2246-70, ручная дуговая сварка по ГОСТ 5264-80 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Категория качества швов по табл.А1 ГОСТ 23118-2012: - II, уровень качества средний.
 Не указанные катеты сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
 2. Не оговоренные сварные стыковые соединения выполнять из условия равнопрочности стыка основному материалу с разделкой кромок с полным проваром, подбором корня шва в соответствии с требованиями ГОСТ 14771-76 раздела стыковые соединения.
 3. Методы и объемы контроля швов в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 (табл.4).
 4. Изготовление конструкций и монтаж производить согласно: СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".
 ГОСТ 23118-2012 "Стальные конструкции. Технические требования".
 Допуск прямолинейности - класс точности 3.
 Допуск линейных размеров - класс точности 3.
 Допуск равенства диагоналей - класс точности 3.
 5. Перед грунтовкой подготовить конструкции согласно СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" и ГОСТ 9.402-80.
 6. Подготовка конструкций к покрытию грунтом должна включать в себя зачистку поверхностей от шлака, нагаров металла, окалины, заусенцев.
 7. Конструкции грунтовать грунтом ГФ-021 или аналог (цвет красно-коричневый), толщиной 60-80 мкм.

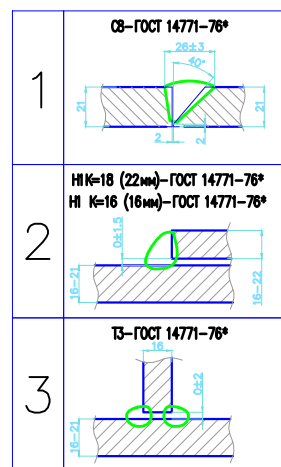

				СТМ-ЦЕНТР-889			
				Развитие Московского обвального узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВП-3) Международного аэропорта "Шереметьево", Московская область. Пересечение РД с Шереметьевским шоссе			
Должность	ФИО	Погр.	Дата	Путепровод под Рулежную Дорогу.	Стация	Лист	Листов
Гл. инженер	Звирь П.В.				ИД	2	2
Нач. ТО	Шишов Н.И.						
Разработал	Данилов А.С.			Изготовление балок ПБ8 из ПБ5			ООО "СТМ-Центр"